


Złącze kablowo-pomiarowe ZK2a-1P własności TAURON Dystrybucja

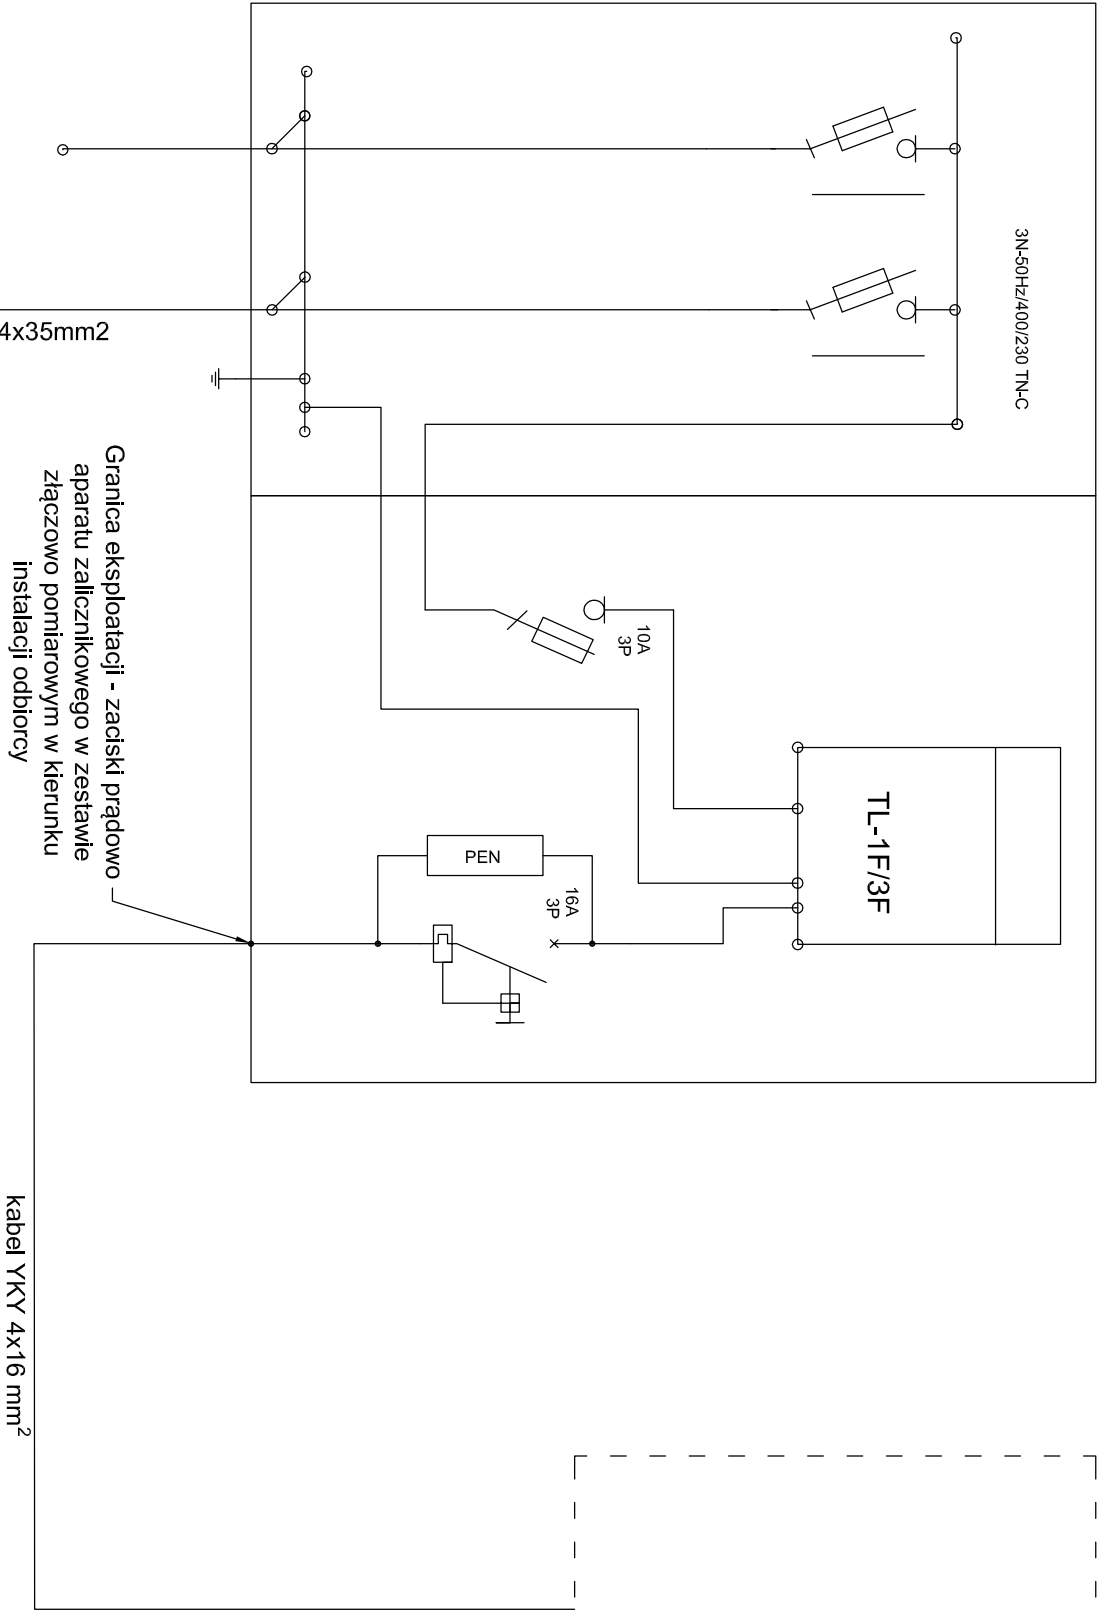

Szafa oświetlenia SOU

OBW OBW OBW

OŚWIETLENIOWE OBWODY ODBIORCZE



Wycena Nieruchomości
Projektowanie Architektoniczne
Anna i Bartosz Michalscy s.c.
ul. Czarnieckiego 22a, 44 - 100 Gliwice
www.abm.gliwice.pl, facebook.com/abm.gliwice

Zleceniodawca:

Miasto Gliwice
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
44-100 Gliwice

Nazwa inwestycji:

Zagospodarowanie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej
w Gliwicach

Adres obiektu:

ul. Chorzowska
44-100 Gliwice

Przedmiot rys.:

SCHEMAT ZASILANIA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: ELEKTRYCZNA

Faza: Nr tomu: Wersja: Nr rys.:

PW II.E v.1 E-01

Data: wrzesień 2015 Skala: -

Projektant: Imię: Nazwisko:

inż. Mariusz Kosiorz

Specjaln.: Nr upr. bud.:

Elekt. 585/01

Podpis:

Opracowanie: Imię: Nazwisko:

mgr inż. Krzysztof Tomanek

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Zasilanie z istniejącego zestawu nr 50497
zgodnie z warunkami przyłączenia wydany mi
przez TAURON Dystrybucja S.A.

YAKXS 4x35mm2

Granica eksploatacji - zaciski prądowo
aparatu zalicznikowego w zestawie
złączowo pomiarowym w kierunku
instalacji odbiorcy

kabel YKv 4x16 mm²